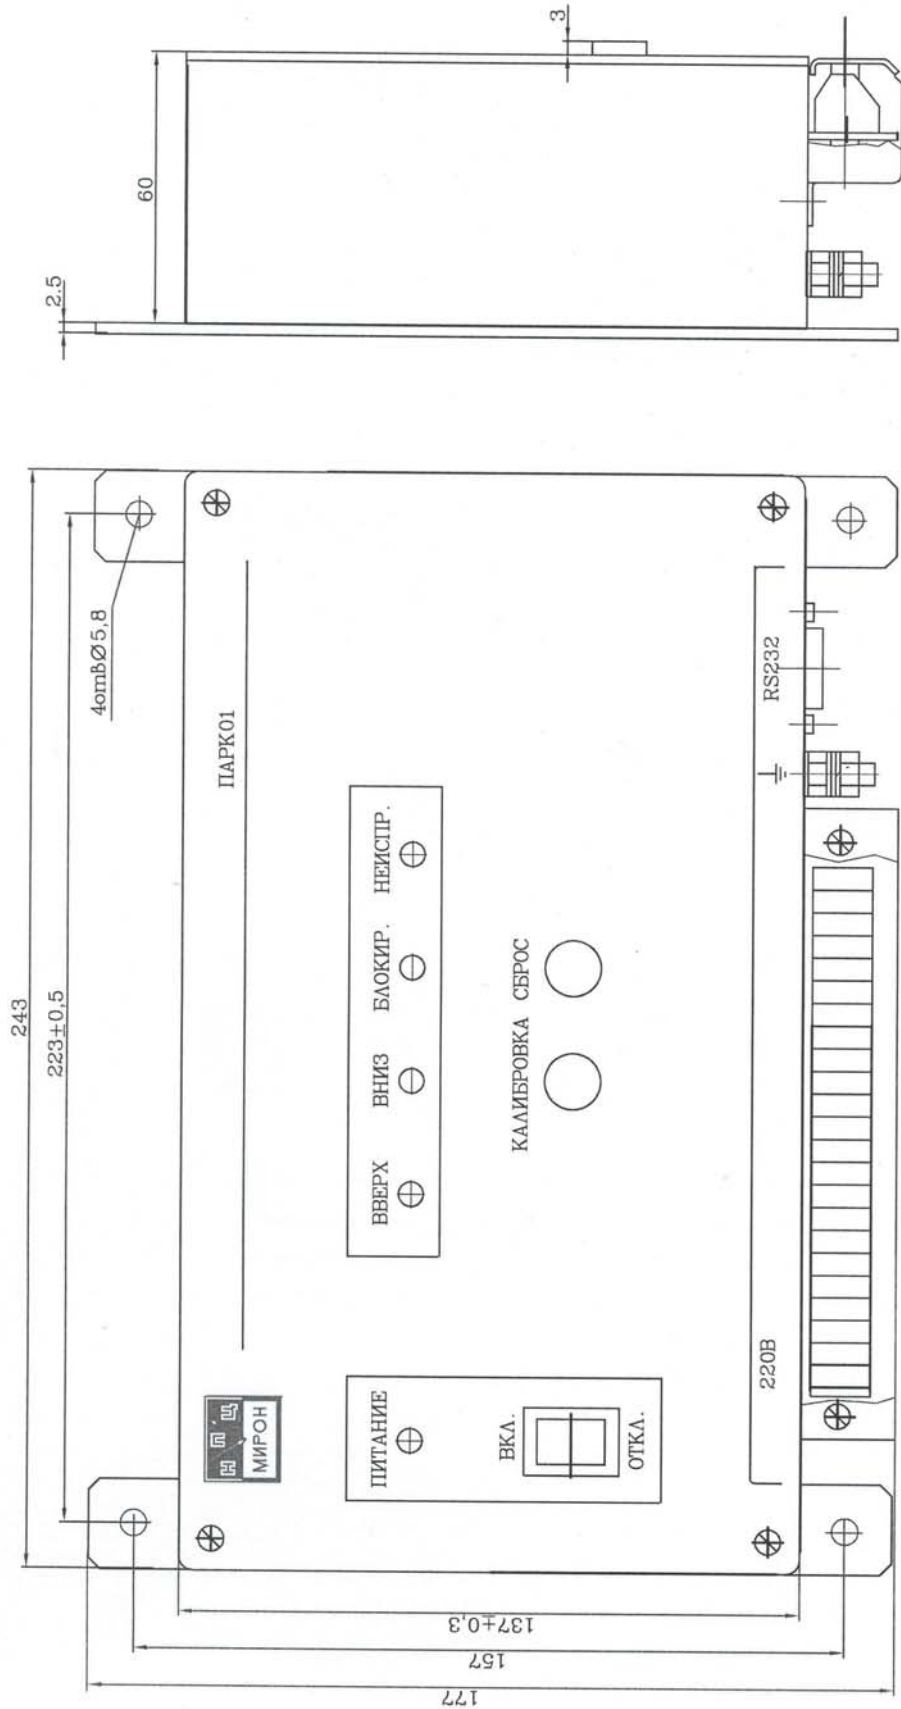


Приложение А
(справочное)
Габаритный чертеж



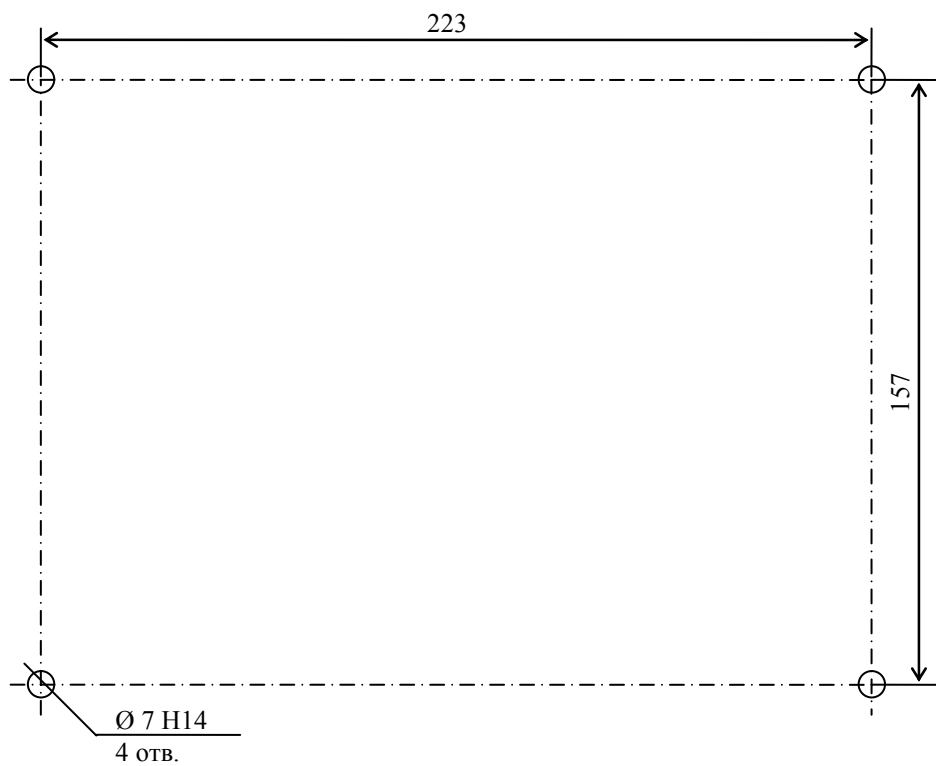


Рисунок 3 – Разметка щита для крепления прибора

Приложение В

(обязательное)

Схема подключения прибора ПАРК 01 к сети 6(10) кВ

(при возбуждении КНПС от устройства ИВН 02)

